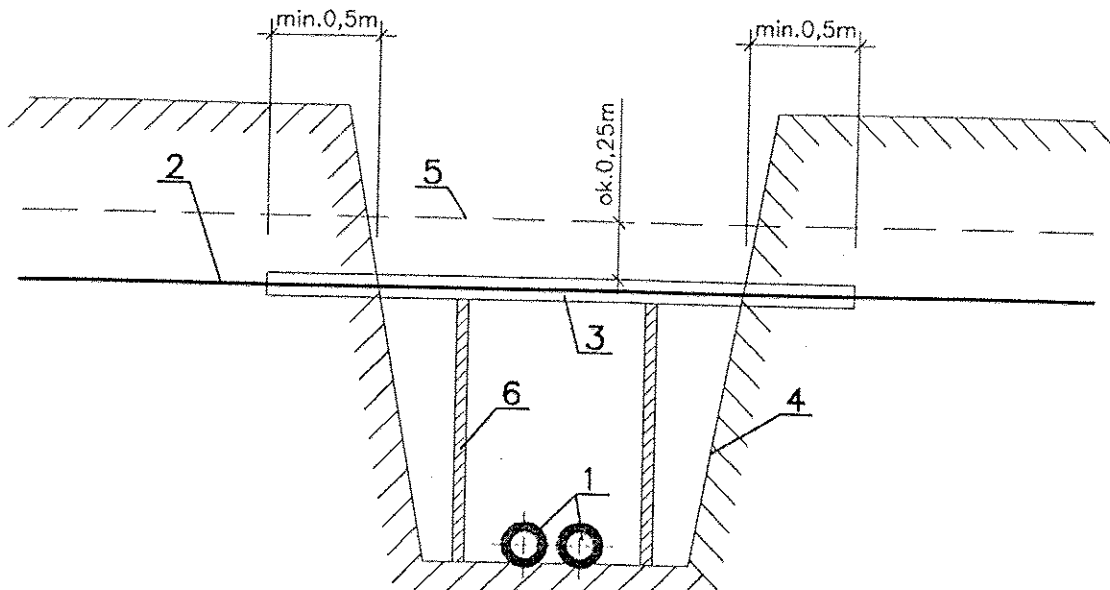


Szczegóły zabezpieczenia kabla energetycznego



OZNACZENIA:





1. PROJEKTOWANA SIEĆ PODZIEMNA
2. ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY
3. PROJEKTOWANY PRZEPUST OCHRONNY (przepust dzielony PS Arot)
 $\varnothing 150\text{mm}$ dla kabli eSN(15kV)
 $\varnothing 100\text{mm}$ dla kabli nn(do 1 kV)
4. OBRYŚ WYKOPU
5. FOLIA PCW
6. WYPORY DREWNIANE STOSOWANE W ZALEŻNOŚCI
OD SZEROKOŚCI WYKOPU

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYŻOWANIA

1. Uzgodnić z Rejonem Energetycznym termin wyłączenia kabla spod napięcia
2. Dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu i uziemieniu kabla ręcznie odkopać kabel
3. Założyć przepust i uszczelnić go pakietami(szmatami) i Olkitem, należy stosować przepusty dwudzielne firmy "AROT" lub rury PCW gruboscienne ze szwem bocznym
4. Wykonać docelowy wykop
5. W przypadku dużej szerokości wykopu zastosować wypory drewniane
6. Zabezpieczenie zgłosić do odbioru w RE Łomża
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie na przepuscie ułożyć folię PCW odpowiedniego koloru

UWAGI

1. Roboty winne być wykonane przez uprawnionego elektryka
2. W przypadku gdy roboty prowadzone będą przez okres kilku dni, każdego dnia przed rozpoczęciem prac należy uzyskać w RDR Łomża powierzenie odłączenia kabla
3. Zamieszczenie tego rysunku w PT nie zwalnia projektanta od obowiązku uzgodnienia projektu w RE Łomża

		Nazwa i adres obiektu Osiedlowa i rozdzielcza sieć ciepła w Grajewie przebudowa ZADANIE IV	
Nazwa rysunku: Szczegóły zabezpieczenia kabla energet.		Skala:	Nr rys. IV.23
funkcja	imię i nazwisko	data	podpis
projektant	mgr inż. Andrzej L. Zmiejko upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr.81 12/88 i 82/140/94	04 2004	
współpraca	mgr inż. Małgorzata Żuko	04 2004	
sprawdzający	mgr inż. Jerzy Brynkiewicz upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr.81 12/83	04 2004	
Rozpowiadanie i powielenie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza przez autorów jest zabronione. Dz.U.1994, poz.83, Art.115-118. Copyright © P.H.U. JAWA. All rights reserved.			